Pš DORYS

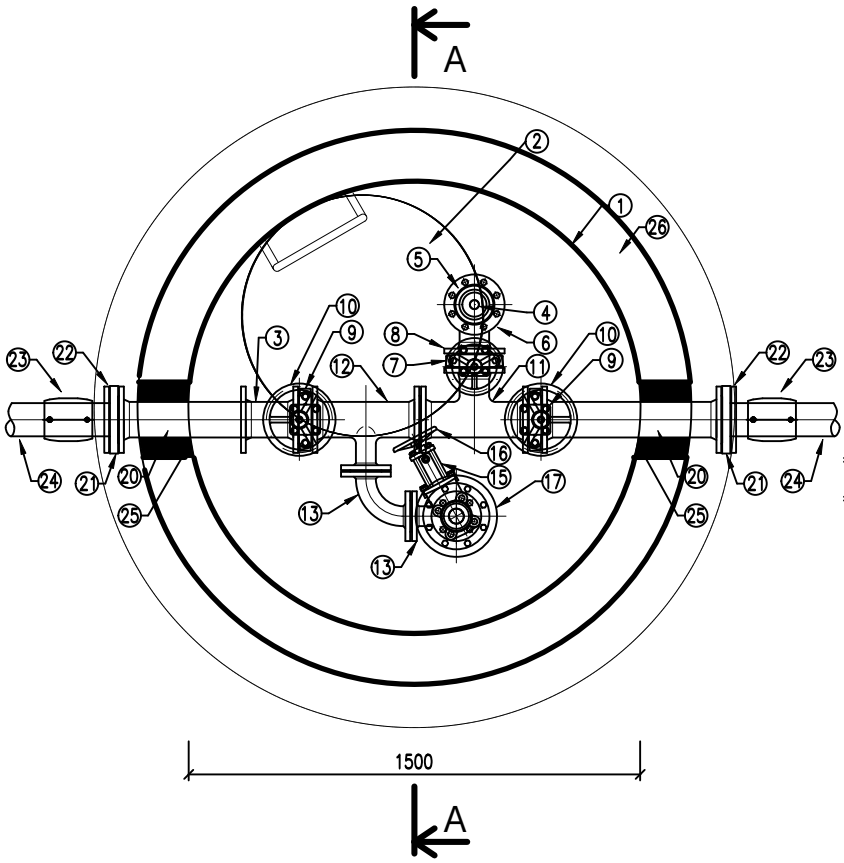

ř EZ A-A

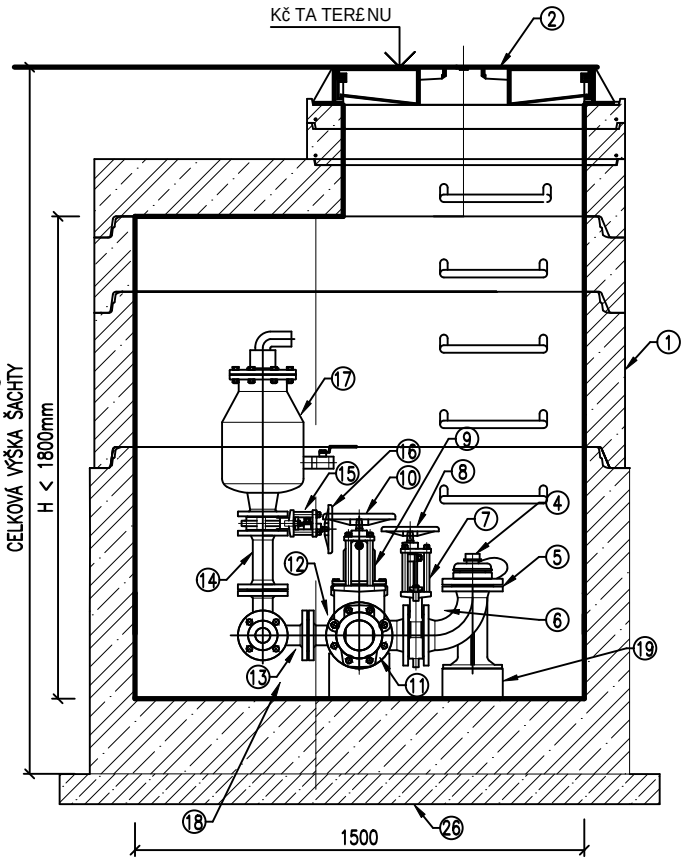

LEGENDA

1 PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ ŠACHTA
2 POKLOP ø800mm
3 MONTÁŽNÍ VLOŽKA
4 BAJONETOVÁ KONCOVKA PRO NAPOJENÍ FEKÁLNÍ HADICE
5 LT ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA S VNITŘNÍM ZÁVITEM
6 LT PATNÍ KOLENO 90°
7 LT ŠOUPĚ DESKOVÉ PRO ODPADNÍ VODU
8 LT RUČNÍ KOLO
9 LT ŠOUPĚ DESKOVÉ PRO ODPADNÍ VODU
10 LT RUČNÍ KOLO
11 LT T-KUS
12 LT T-KUS
13 LT KOLENO 90°
14 LT FF-KUS
15 LT ŠOUPĚ DESKOVÉ PRO ODPADNÍ VODU
16 LT RUČNÍ KOLO
17 ZAVZDUŠŇOVACÍ A ODVZUŠŇOVACÍ VENTIL
18 PODKLADNÍ BLOK
19 PODKLADNÍ BLOK
20 LT FF-KUS
21 LEMOVÝ NÁKRUŽEK
22 VOLNÁ PŘÍRUBA
23 PE ELEKTROSPOJKA
24 PE POTRUBÍ
25 VODOTĚSNÝ PROSTUP ø250mm
26 PODKLADNÍ DESKA Z BETONU C16/20

POZN.:

V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH NEMUSÍ BÝT VE VZUŠNÍKOVÉ ŠACHTĚ UMÍSTĚNA BAJONETOVÁ KONCOVKA PRO NAPOJENÍ FEKÁLNÍ HADICE. KONSTRUKČNÍ VYSTROJENÍ NUTNO UPŘESNIT S PROVOZOVATELEM

TECHNICKÉ SLUŽBY HOSTIVICE

Standardy pro kanalizaļ n² zaŚzen²
v r§mci provozu TS Hostivice

Osazen² zavzdugŘovac²ho a odvzdugŘovac²ho ventilu na tlakov®kanalizaci v gachtĎ

PŚloha ļ .

K - 09