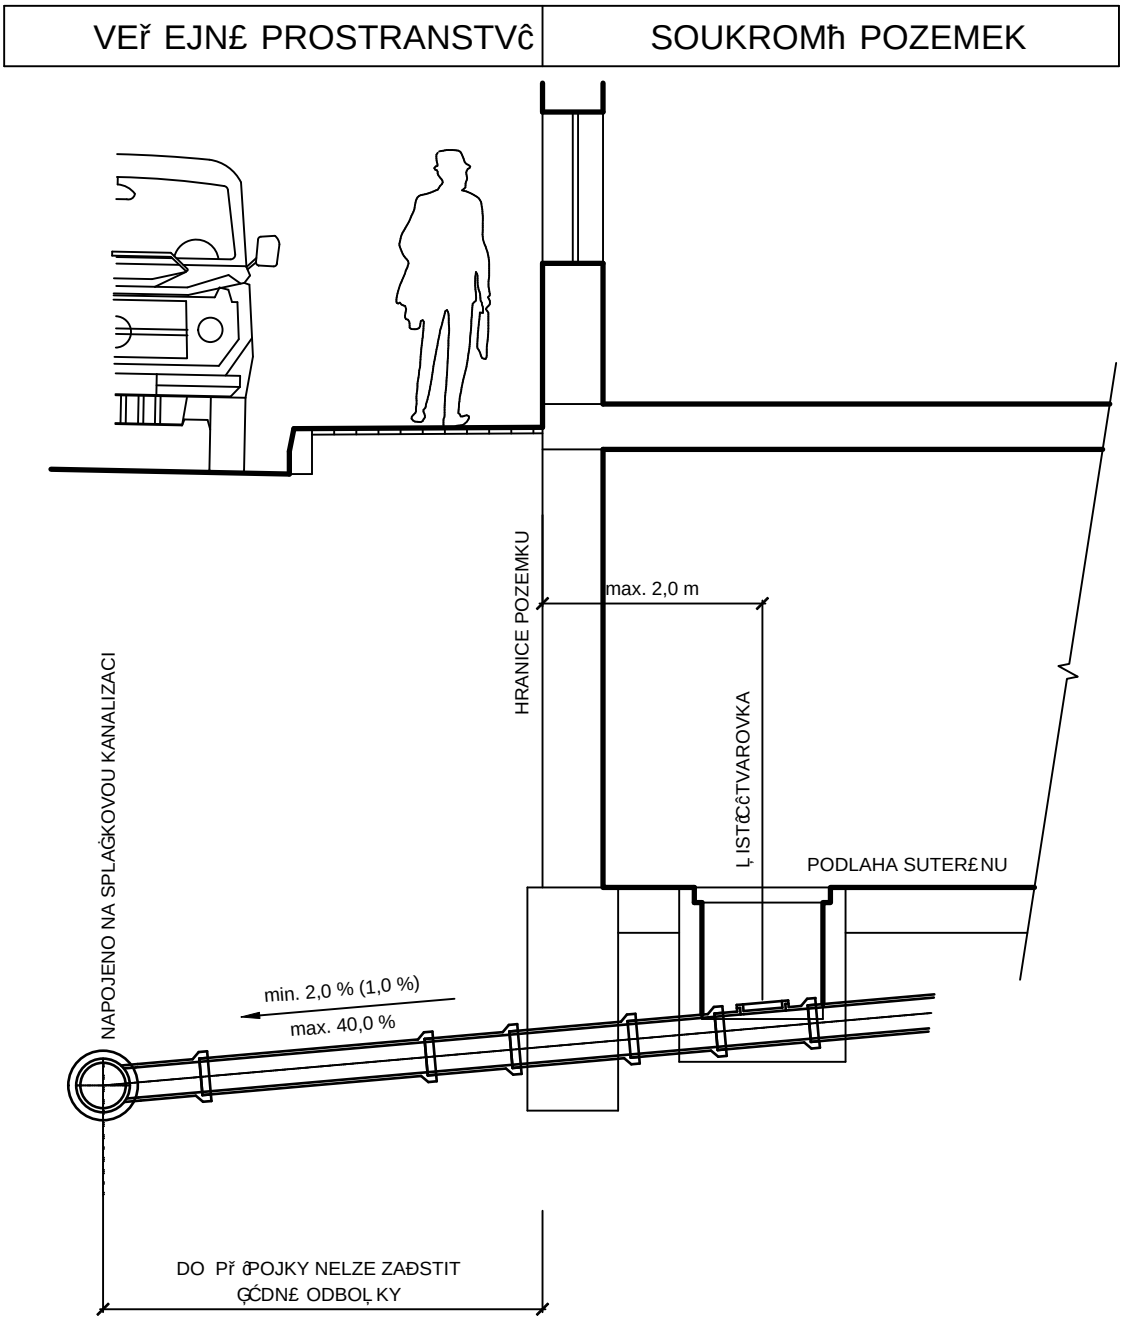

KT,PVC - min. DN 150	–
min. 2,0 % (1,0 %) - max. 40 %	

TECHNICKÉ SLUŽBY HOSTIVICE

Standardy pro kanalizaĻní zařízení v rámci provozu TS Hostivice

Domovní kanalizaĻní přípojka s revizní šachtou v budově

Příloha Ļ.

K - 13